


Hinweise zur Inbetriebnahme der Victron Wallboxen mit Externer Steuerung netzrelevanter Leistungen (§ 14a EnWG – Deutschland)

Auf dem Bild unten ist angegeben auf welchen Steckplatz das Steuerkabel angeschlossen werden muss.

Wir empfehlen das Kabel so zu verlegen, wie es mit dem roten Pfeil dargestellt ist und dieses mit 2 Kabelbindern am vorhandenen Kabelbaum zu fixieren.

In Gehäuse muss eine 2. Kabelverschraubung passend zum Steuerkabel vom Rundsteuergerät eingebaut werden.

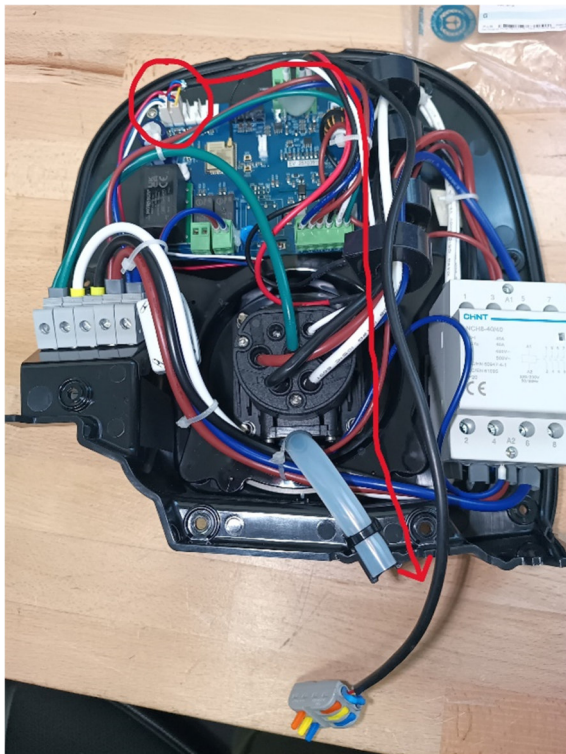

Achtung!

Die Erstinbetriebnahme muss unbedingt über das WEB Interface erfolgen, da nur dort und zu diesem Zeitpunkt das Installationsland eingegeben werden kann.

Nur wenn Deutschland vorgegeben wird, ist diese Funktion aktiv.

Bei einer Inbetriebnahme über Victron Connect, wird das Land nicht abgefragt und kann auch nicht mehr eingegeben werden. Weder über Victron Connect, noch über das WEB Interface.

Sollte die Erstinbetriebnahme doch anders erfolgt sein, kann das Gerät, wie im Handbuch beschrieben, über die DEF Taste in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Die Geräte Software muss > 2.0 sein!